

# ADVANCE

Easy Moving 

24

MANUEL DE MONTAGE, D'UTILI-  
SATION ET DE MAINTENANCE

---

RÉSERVOIR

## DOSEUR SLIM







## MANUEL D'INSTRUCTION

- Typologie: Système d'alimentation pour les chaudières à combustible solide
- Modèle: Dispenser Slim
- Révision 1.0.3

# RÉSERVOIR DOSEUR DISPENSER Slim

## INDEX

<b>1</b>	<b>PRÉSENTATION</b>	4
1.1	Utilisation du manuel	4
<b>2</b>	<b>AVERTISSEMENTS</b>	4
2.1	Les devoirs de l'installateur	4
<b>3</b>	<b>DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT DÉTAILLÉ ET DIMENSIONS</b>	5
3.1	Plaquette d'identification	7
<b>4</b>	<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>	7
<b>5</b>	<b>UTILISATION CONFORME DU PRODUIT</b>	8
<b>6</b>	<b>INSTALLATION</b>	8
6.1	Positionnement	8
6.2	Avis pour installation sur des réservoirs à pression contrôlée	10
6.3	Instructions pour l'installation des équipements	10
6.4	Raccordement au réseau de tubes	11
6.5	Raccordement électrique	12
<b>7</b>	<b>PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT</b>	13
7.1	Pièces de rechange	13
<b>8</b>	<b>MAINTENANCE ET FIN D'UTILISATION</b>	15
8.1	Pièces de rechange	15
8.2	Fin d'utilisation	15
<b>9</b>	<b>PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES MAGASINS DE STOCKAGE DE COMBUSTIBLE</b>	16
<b>10</b>	<b>GARANTIE</b>	17
<b>11</b>	<b>CERTIFICATION</b>	18

## 1 PRÉSENTATION

Chère cliente, cher client,

nous désirons vous remercier d'avoir choisi d'acheter un notre produit, dont les caractéristiques techniques sauront assurément vous satisfaire.

Nos produits ont été conçus et construits en adéquation avec la loi en vigueur. Seuls les meilleurs matériaux ont été sélectionnés pour obtenir durabilité et facilité d'utilisation du produit.

Nous vous demandons ainsi de lire soigneusement et entièrement ce manuel, afin de se conformer rigoureusement aux instructions qui y sont détaillées.

### 1.1 Utilisation du manuel

Ce manuel est un document établi par le fabricant. Il fait partie intégrante du produit. Ce mode d'emploi contient les règles d'utilisation ainsi que les règles générales de sécurité pour les personnes, les objets et les animaux. Si le produit est revendu, donné, loué ou cédé à d'autres personnes, il doit toujours être accompagné de ce manuel. Il est donc recommandé de l'utiliser et de le garder avec soin tout au long de la vie opérationnelle du produit.

Le but principal de ce manuel est de faire connaître le produit ainsi que son utilisation correcte et sûre. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou copiée sans l'autorisation écrite du constructeur. Le constructeur se réserve le droit d'apporter des améliorations et des modifications à ce manuel, ainsi qu'au produit lui-même sans obligation de préavis à des tiers.

## 2 AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser le produit pour des utilisations impropres.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par les enfants ou les personnes ne disposant pas des connaissances adéquates.
- N'utiliser que des pièces de rechange d'origine.
- Pour pouvoir opérer de manière aisée sur le produit, il faut l'installer en laissant tout autour de celui-ci un espace complètement libre de tout obstacle.
- Ce produit peut être installé sur des installations de transport pneumatique de combustibles en granulés dérivés de biomasses, pour des usages différents demander conseil au revendeur.
- Avant de procéder au premier allumage, contrôler qu'il soit soigneusement installé.
- Ne jamais utiliser la structure du produit comme élément porteur ou de fixation pour tout autre support ou équipement.
- Il est indispensable d'aérer l'environnement dans lequel le produit est installé durant les phases de chargement du combustible dans le magasin.
- N'enlever les trappes de visite que pour effectuer des réparations et des maintenances après débranchement électrique.
- Le Constructeur décline toute forme de responsabilité ou de garantie si l'acheteur ou la personne qui en tient lieu apporte des modifications ou fait des adaptations même minimales au produit acheté.






### 2.1 Les devoirs de l'installateur


Pour garantir le bon fonctionnement du produit, observer les directives suivantes:

- Effectuer uniquement les activités décrites dans ces instructions
- Effectuer toutes les activités conformément aux normes et règlements en vigueur
- Expliquer à l'utilisateur le fonctionnement et l'utilisation du produit
- Expliquer à l'utilisateur comment subvenir à la maintenance du produit
- Signaler à l'utilisateur les dangers potentiels connexe à l'utilisation du produit

### 3 DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT DÉTAILLÉ ET DIMENSIONS


Français

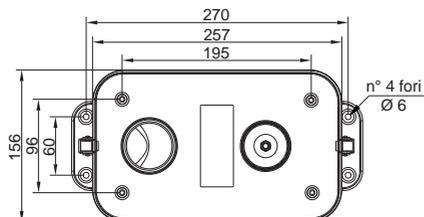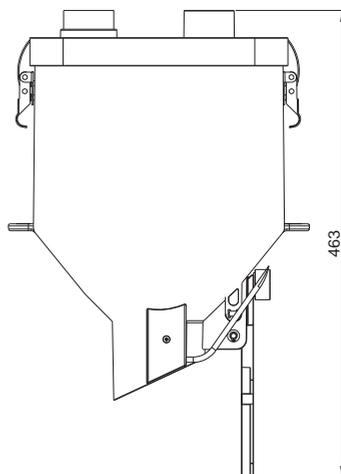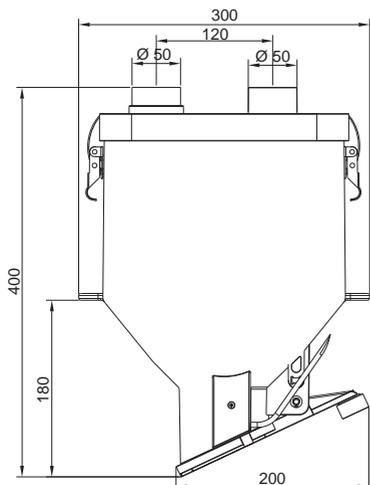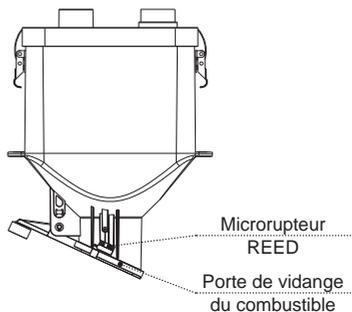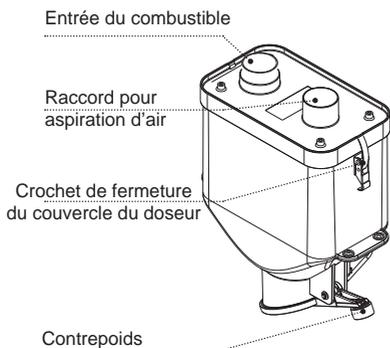

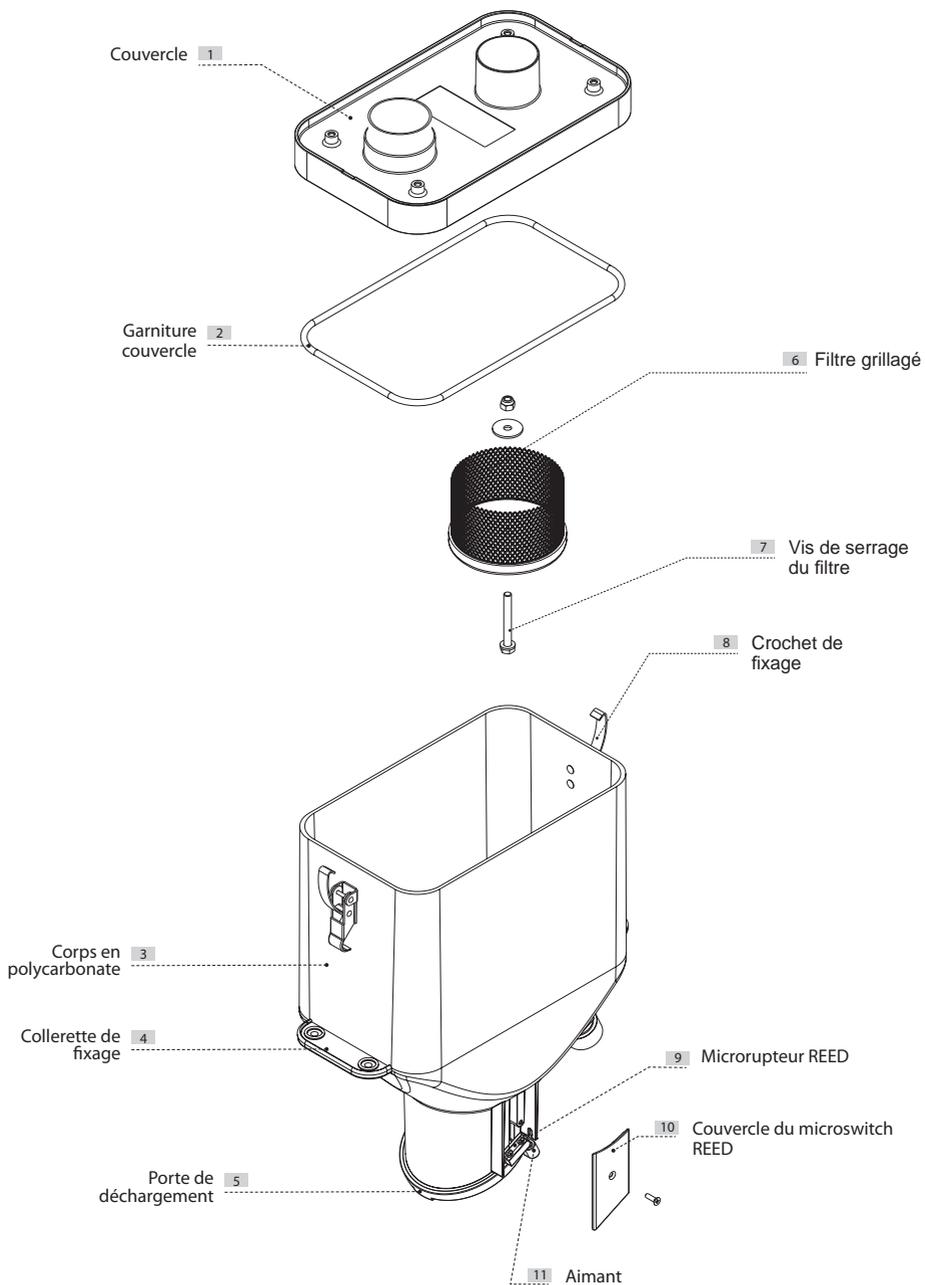

### 3.1 Plaquette d'identification


La plaquette d'identification CE est présente sur le couvercle. Ne pas enlever ou endommager la plaquette.

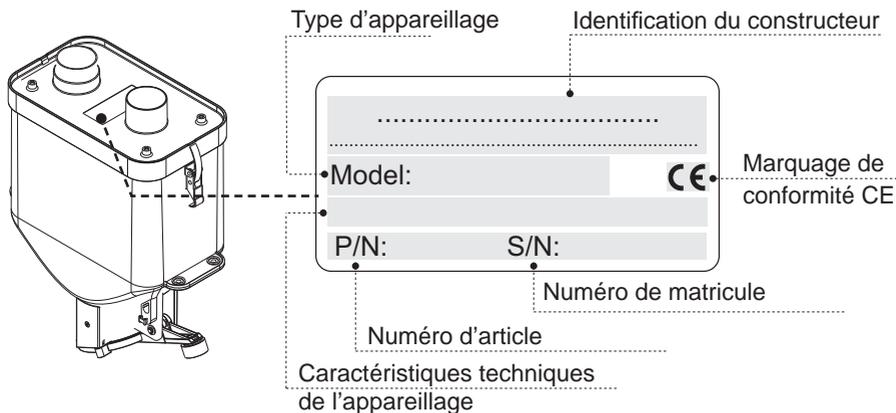

## 4 CONTENU DE L'EMBALLAGE

Vérifiez que le produit correspond à ce qui a été commandé et qu'il n'y a pas de dommages apparents causés par le transport, sinon informez-en immédiatement le Revendeur. Après ouverture de l'emballage, vérifiez que le matériel contenu dans l'emballage est conforme à la liste indiquée ci-dessous:

- 1) Un réservoir doseur de combustible
- 2) Un manuel d'installation, d'utilisation et de maintenance

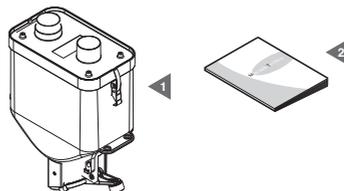

## 5 UTILISATION CONFORME DU PRODUIT

Ce produit a été conçu pour être installé dans un système de transport pneumatique de biocombustibles de granulométrie moyenne à fine tels que pellets, noyaux d'olives, coques broyées de fruits secs, maïs. Il ne peut pas fonctionner avec des combustibles pulvérulents, très fins ou aux dimensions excessives et en aucun cas des longueurs supérieures à 40 mm ou des diamètres supérieurs à 15 mm, la tâche de ce produit est de doser et de libérer le combustible directement dans le réservoir de la chaudière.

Pour les pellets, il est recommandé d'utiliser uniquement du carburant certifié ENplus A1.

Pour effectuer le travail pour lequel il a été conçu, le dispencer doit être relié à un panneau de commande et doit être installé à l'intérieur du système de transport pneumatique de carburant, comme une partie intégrante de celui-ci, au moyen de tuyaux et de connexions électriques appropriés.

Les températures de fonctionnement admissibles sont minimales de 0 ° C et maximales de 50 ° C.

## 6 INSTALLATION

**Il y est de la responsabilité de l'installateur de vérifier les dangers de la zone d'installation du produit et de déterminer son adéquation conformément à la loi en vigueur et aux caractéristiques du produit, comme décrit dans ce manuel.**

L'installateur doit en outre se conformer aux instructions de ce manuel. Par ailleurs, il doit informer l'utilisateur du fonctionnement et de la maintenance des produits installés et signaler d'éventuels dangers liés à leur utilisation.

Il est indispensable de laisser tout autour du produit un espace libre de dimensions adéquates pour l'accès lors d'inspections, de réparation et de maintenance.

Le produit ne doit pas être exposé aux agents atmosphériques et il ne devrait pas être installé dans des locaux soumis à: une forte humidité, de possibles inondations, des températures élevées ou la présence de poussière.

### 6.1 Positionnement




La fixation du doseur sur le réservoir de la chaudière doit être telle que:

- A) Soyez fixé fermement et en bulle au-dessus de l'embout de chargement du réservoir de chaudière
- B) Il doit être fixé de manière à ne pas gêner le remplissage manuel éventuel du réservoir de la chaudière
- C) L'orifice d'évacuation du doseur est situé dans le réservoir de la chaudière ou au moins au même niveau que le couvercle du réservoir de la chaudière.
- D) L'orifice d'évacuation du doseur doit être placé, si possible, au centre du réservoir de la chaudière.
- E) La trappe d'évacuation de la doseuse doit être libre de se déplacer complètement et ne heurter rien pendant son déplacement.

Voir à cet effet les figures 1 à 3.

Lorsqu'il n'est pas possible de placer l'orifice d'évacuation du doseur à l'intérieur du réservoir de la chaudière, un capteur de niveau maximal doit être installé dans le réservoir et relié au tableau de commande de l'installation, afin d'éviter les fuites de combustible du réservoir pendant les cycles de charge.

Si vous ne voulez pas percer la porte du réservoir de la chaudière, des supports d'étagère conçus pour une fixation alternative du doseur sont disponibles sur notre catalogue.

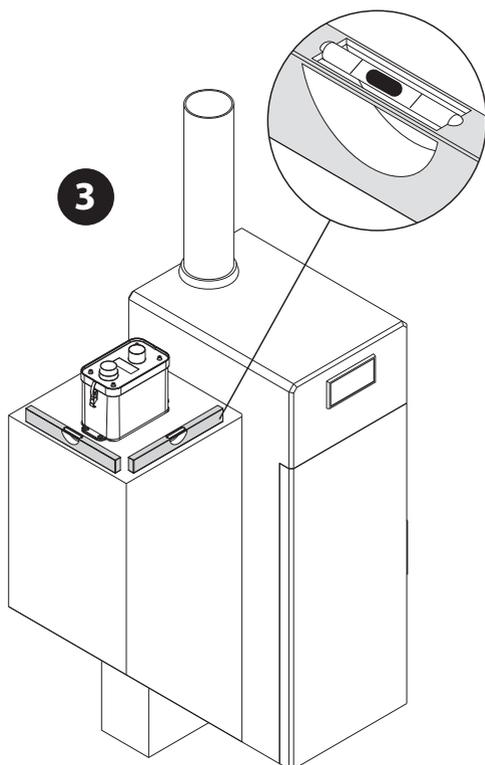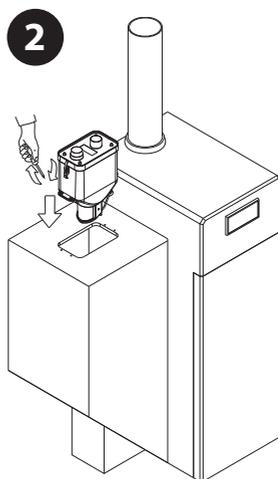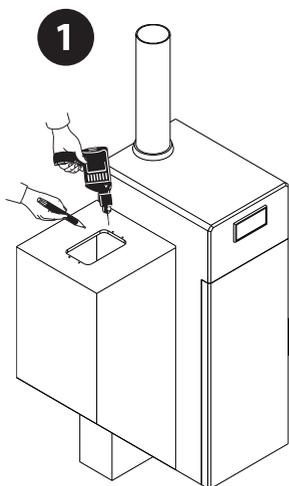

## 6.2 Avertissement pour installations sur réservoirs avec pression contrôlée

Il est important de se rappeler que les systèmes de transport pneumatique fonctionnent en modifiant l'état de pression présente dans les différents composants de l'équipement. En ce qui concerne le fonctionnement de nos équipements, la dépression varie entre environ -0,08 et -0,24 bar (-1,16/-3,48 psi) dans le doseur. Plus précisément, lors de la phase de démarrage du système, pour les mêmes caractéristiques propres au Dispenser, un souffle léger et court peut provenir du point de vidange du combustible. Lors de la phase de remplissage du Dispenser, il peut également y avoir de petits remous d'air entre la bouche de vidange et le clapet de fermeture.

Ces fuites sont provoquées par de petites particules de poussière qui empêchent l'étanchéité parfaite entre la bouche de vidange et le clapet en caoutchouc. Si elles ne compromettent pas le bon fonctionnement du système de transport, elles pourraient par contre modifier la pression à l'intérieur du réservoir et compromettre sa sécurité.

La situation peut être résolue principalement avec la programmation du fonctionnement du système de transport seulement quand :

- A) Le brasier de la chaudière est éteint et froid
- B) La porte du chargement du réservoir est ouverte
- C) Le parcours de communication entre le réservoir du combustible et le brasier de la chaudière est complètement fermé
- D) Le ventilateur d'expulsion des fumées de la chaudière fonctionne à la puissance maximale
- E) Une ouverture électro- gérée des dimensions aptes est présente sur le réservoir, connectée au système du transport ou au système de gestion de la chaudière, que permet l'introduction facilitée de l'air.

## 6.3 Instructions d'installation des équipements

On considère qu'il existe deux typologies distinctes de tronçons de tuyauterie dans les installations de transport pneumatique de combustible :

A- tronçons de tuyauterie dans lesquels transitent uniquement de l'air et d'éventuelles poussières

B- tronçons de tuyauterie dans lesquels transitent de l'air et du combustible

Tous les tronçons de tuyauterie dans lesquels transite le combustible doivent obligatoirement être construits avec des tuyaux en PU ou en acier dont la propriété antistatique est garantie.

Nous vous rappelons que les longueurs des divers tronçons de tuyauterie indiquées dans nos manuels et catalogues sont purement indicatives, par longueur disponible nous entendons le développement précis des différents tronçons. Il est toujours préférable de construire des tronçons de tuyauterie principalement rectilignes et horizontaux et, dans tous les cas, comportant un petit nombre de changements de direction et de tronçons verticaux.

Concernant tous les tronçons dans lesquels transite le combustible, il est recommandé de s'en tenir à ces simples règles :

1- la longueur maximale admise pour les divers tronçons de tuyauterie est toujours liée aux composants choisis pour l'installation ; les caractéristiques et données techniques fournies pour chacun des composants sont toujours évaluées à l'avance pour que l'installation fonctionne au mieux et qu'elle soit dotée des caractéristiques demandées.

2- dans les installations à deux tuyaux (aspiration du combustible et retour de l'air au silo) les limites de longueur sont généralement très inférieures et ne dépassent jamais 10 mètres, de plus, avec certains produits il n'est pas possible d'aller au-delà de 3 mètres.

3- dans les installations à un seul tuyaux, la longueur maximale admise pour les divers tronçons de tuyauterie, tout en étant liées aux composants choisis pour votre installation, est plus grande mais dans ces cas également, les caractéristiques et données techniques fournies pour chacun des composants installés doivent toujours être évaluées à l'avance.

4- les parcours comportant beaucoup de coudes ou avec des coudes très rapprochés doivent toujours être évités.

- 5- le rayon minimum des coudes doit toujours être égal ou supérieur à 0,5 mètres.
- 6- les tronçons de tuyauterie comportant des siphons positifs ou négatifs sont à éviter.
- 7- les tronçons de tuyauterie horizontaux doivent être maintenus parfaitement à niveau.
- 8- les tronçons de tuyauterie verticaux de plus de 3,5 mètres doivent être évités et, à leur base, le rayon minimum des coudes doit être égal ou supérieur à 1 mètre.
- 9- les tronçons de tuyauterie qui transportent du combustible doivent être solidement fixés tous les 1,5 mètres minimum.

10- les sections de tuyau peuvent être encastrées ou installées sous le sol, mais uniquement pour des tracés linéaires très courts et uniquement si elles sont insérées dans un tuyau de revêtement supplémentaire d'un diamètre convenablement plus grand.

Il est conseillé de n'utiliser que des tuyaux, raccords et accessoires présents dans nos catalogues, dans la mesure où ils ont été expressément conçus, testés et fabriqués pour ces installations.

Avant la conception et la mise en service de l'installation, une lecture attentive des instructions fournies avec les divers composants est indispensable et, en cas de doute, il est conseillé de s'adresser à du personnel spécialisé.

**La construction des installations et la mise en place des composants doivent toujours saLa construction des équipements et l'installation des composants doivent toujours satisfaire les normes de sécurité qui correspondent au type de local dans lequel ils sont placés.**

## 6.4 Raccordement au réseau de tubes

Pour connecter le Dispenser à l'équipement de transport du combustible, vous devez utiliser deux pièces de tube flexible antistatique Ø 50 mm, afin que le couvercle du Dispenser puisse être retiré facilement par la suite.

Fixer les tubes au couvercle du Dispenser grâce aux attaches en acier. Par la suite, une partie du fil de cuivre, contenue à l'intérieur des tubes flexibles devrait être découvert et mis en contact avec un réseau de mise au sol du circuit électrique, pour éviter que des courants statiques ne se répandent dans l'équipement.

Le tuyau de transport du combustible est connecté au manchon du couvercle appelé "IN" tandis que le tuyau d'aspiration d'air est connecté au manchon appelé "OUT", le couvercle est réversible (DROIT - GAUCHE).

**Le poids de ces tuyaux ne doit absolument pas peser le couvercle du Dispenser. Les tubes sont ensuite fixés à une courte distance sur un support robuste qui garantit un soutien.**


Les autres extrémités des tuyaux doivent être connectées au système. Ceci peut être fait à nouveau avec des tubes flexibles antistatiques ou avec des tuyaux en acier pour la partie destinée au transport de combustible. En ce qui concerne la partie où passe l'air, cela peut également être réalisé avec du PVC.

Tous ces matériaux sont présents dans le catalogue.

## 6.5 Raccordement électrique

Connecter les deux fils sortant du micro interrupteur aux pinces appelées **"REED"**, présentes dans le panneau de contrôle (optionnel) que vous avez choisi pour gérer votre système de transport de combustible.

Prédisposer soigneusement les liens de fils puisque vous êtes en présence de basse tension. Enfin, assurez-vous que les fils sont positionnés de telle sorte qu'ils ne gênent pas le mouvement de la porte de vidange ou l'éventuelle suppression du couvercle du Dispenser.

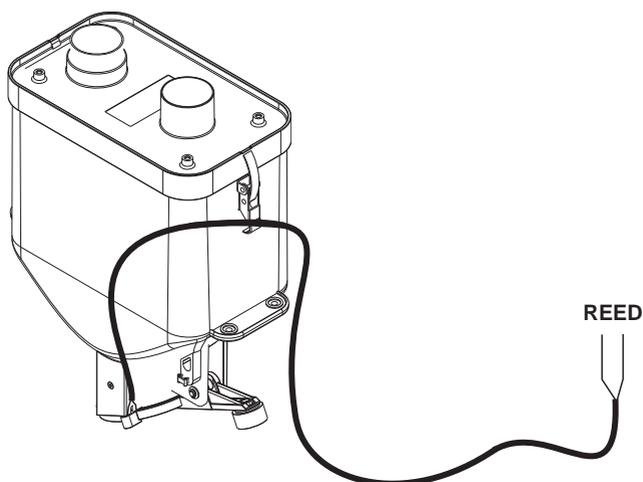

## 7 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Le Dispenser fait partie intégrante du système de transport du combustible, qui comprend également la centrale d'aspiration, le panneau de contrôle, le système d'extraction et le magasin de stockage. Le remplissage du Dispenser s'effectue avec l'aspiration de l'air vers l'intérieur, faisant place au combustible qui est aspiré du magasin de stockage.

Lorsque la centrale d'aspiration s'arrête de fonctionner, le combustible tombe dans le réservoir de la chaudière en dessous grâce à la force de gravité. A la fin de cette opération, si nécessaire, le panneau de contrôle recommence un autre cycle de remplissage du Dispenser.

Les cycles de fonctionnement sont interrompus lorsque le combustible dans le réservoir de la chaudière atteint le niveau de la porte de vidange du Dispenser ou, si un capteur "trop plein" est installé dans le réservoir lui-même, lorsque celui-ci est atteint par le niveau de combustible.

### 7.1 Allumage et utilisation


Avant la mise en service du Dispenser assurez-vous que :

- 1 - le Dispenser soit placé fermement et précisément au-dessus du centre du réservoir de la chaudière que vous voulez alimenter.
- 2 - les tubes flexibles du combustible et de l'air soient bien fixés au couvercle du Dispenser.
- 3 - la porte de vidange se déplace complètement et facilement
- 4 - les raccordements électriques aient été effectués conformément à la loi, comme c'est le cas pour le système électrique auquel le Dispenser a été attaché.

Lire également tous les manuels des différents composants du système avant d'avancer, en particulier celui du panneau de contrôle.

Le réglage du potentiomètre sur le panneau de contrôle vous permet de charger le Dispenser avec la quantité de combustible adéquate à chaque cycle de fonctionnement. Pour un remplissage optimal de l'alimentateur, veillez à ce qu'environ 2,6 kg de pellets (type ENplus A1), soit environ la moitié de son volume interne, s'écoulent dans l'alimentateur à chaque cycle de fonctionnement. Un remplissage à un niveau inférieur n'a aucune conséquence. Au contraire, un remplissage bien supérieur au niveau optimal pourrait causer des dégâts et du bruit durant le fonctionnement de la centrale d'aspiration et l'obturation des tuyaux de transport du combustible. Il est conseillé de régler le temps de fonctionnement sur le panneau de contrôle précisément, en prenant soin de le vérifier au moins à chaque remplissage du magasin de stockage du combustible. Pour ce faire, reportez-vous à la lecture du manuel du panneau de contrôle.

Exemple optimal du niveau de charge de l'alimentation à chaque cycle.

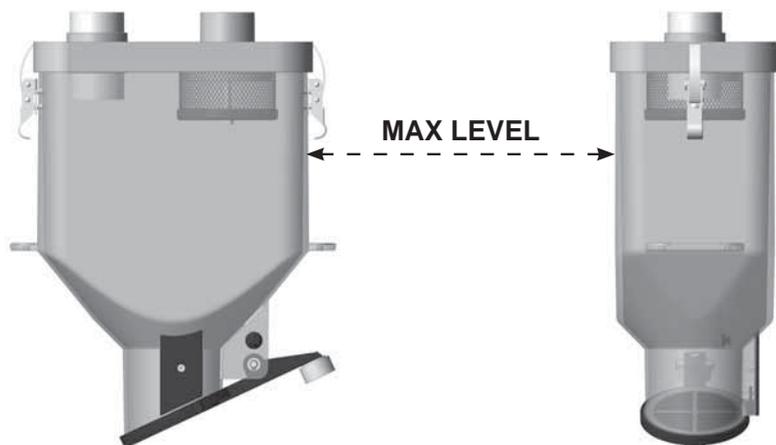

Le système est désormais opérationnel. Un ajustement supplémentaire des temps de fonctionnement peut être nécessaire si vous modifiez, même un peu, le poids spécifique ou le type de combustible à transporter. Dans ce cas, il suffit de recalibrer le temps de fonctionnement du panneau de contrôle, afin qu'il soit capable de remplir de combustible le Dispenser à chaque cycle jusqu'au niveau indiqué in the figure.

## 8 MAINTENANCE ET FIN D'UTILISATION

Avant d'effectuer quelque intervention sur le produit, il est obligatoire de déconnecter le câble d'alimentation électrique. Par ailleurs, la pièce où il est installé doit être aérée pendant au moins 15 minutes. Les maintenances complexes ou de longue durée doivent être effectuées en dehors des magasins de stockage du combustible et de la centrale thermique.

**Toutes les activités de maintenance et de réparation doivent être effectuées par du personnel spécialisé et agréé par le constructeur.**

En l'absence d'un plan de maintenance spécifique, il est conseillé de procéder à une inspection du produit à chaque remplissage du magasin de stockage.

Les contrôles, à effectuer sur une base mensuel au minimum, sont les suivants:

- éliminer toutes les éventuelles traces de poussière dans le filtre grillagé qui est placé à l'intérieur
- nettoyer la face intérieure en caoutchouc de la porte de vidange du combustible

Par ailleurs, un nettoyage approfondi du magasin de stockage du combustible est également recommandé au moins une fois par an, afin d'éviter l'accumulation de poussière et la présence de corps étrangers.

### 8.1 Pièces de rechange

Pour garantir le fonctionnement optimal et durable du produit, il est recommandé d'utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.

### 8.2 Fin d'utilisation

L'élimination de l'emballage, des accessoires et de l'appareil doit être effectuée conformément à la réglementation locale, en assurant le recyclage des matières premières dont ils sont composés.



## 9 PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES MAGASINS DE STOCKAGE DE COMBUSTIBLE

### Qualité requise de sécurité pour le dépôt de granulés de bois (pellets) avec une capacité de stockage jusqu'à 10 t



Maintenir les portes fermées. L'accès est permis uniquement au personnel autorisé sous la supervision d'une personne à l'extérieur



Il est interdit de fumer et de rapprocher des flammes ou d'autres sources d'inflammation.



Il existe un danger de mort à cause des concentrations élevées de monoxyde de carbone (CO) et du manque d'oxygène.



Pendant les 4 semaines suivant l'attribution, entrer uniquement avec un détecteur de CO.



Aérer le dépôt pendant au moins 15 minutes avant d'entrer et garder la porte ouverte pendant votre présence.



Assurer une aération appropriée et permanente du dépôt par des couvercles aérés, des ouvertures ou des ventilateurs.



Il existe un risque de blessure à cause des systèmes en mouvement



Éteindre la chaudière au moins une heure avant de l'arrivage des granulés de bois (pellets).



Effectuer le remplissage conformément aux instructions du fabricant de la chaudière et du revendeur des granulés de bois (pellets).



Protéger les granulés de bois (pellets) de l'humidité



En cas d'incendie, maintenir la porte d'entrée et toute autre ouverture du dépôt fermées et appelez le WF.

## 10 GARANTIE

### CONDITIONS DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Le constructeur garantit à l'acheteur initial l'absence de défauts des matériaux et de fabrication du produit pour la période indiquée à partir de la date d'achat. Sauf disposition contraire de la loi en vigueur, cette garantie n'est pas transférable et se limite à l'acheteur initial. Cette garantie donne à l'acheteur des droits légaux spécifiques, et l'acheteur peut à son tour bénéficier des droits qui varient selon les lois locales.

Lire tous les avertissements et instructions avant d'utiliser le produit acheté.

L'entière responsabilité du constructeur et le recours exclusif de l'acheteur pour toutes les violations de garantie seront à la discrétion du constructeur:

(1) réparation ou remplacement du produit, ou (2) remboursement du prix payé, à condition que le produit ait été retourné au point d'achat, ou à un lieu indiqué par le constructeur, accompagné d'une copie du reçu d'achat ou d'un reçu détaillé et daté. Des frais d'envoi et de transport peuvent être appliqués, sauf dans les cas où cela est interdit par la loi en vigueur.

Pour réparer et remplacer le produit, le constructeur peut, à sa propre discrétion, utiliser de nouvelles pièces, réparées ou d'occasion en bon état de fonctionnement. Tout produit de remplacement sera garanti pour la totalité de la période restante de garantie originale ou pour toute période de temps supplémentaire conforme à la loi en vigueur.

Cette garantie ne couvre pas les problèmes ou dommages résultant de: (1) accident, abus, mauvaise application, réparation, modification ou démontage non autorisées, (2) opération de maintenance, utilisation non conforme aux instructions du produit ou raccordement à une alimentation impropre, (3) ou utilisation d'accessoires et de pièces de rechange non fournies par le constructeur ou par le centre agréé.

Les demandes d'intervention sous garantie sont habituellement traitées par le point d'achat du produit. Assurez-vous de ce point avec le détaillant auprès duquel le produit a été acheté.

Les demandes d'intervention sous garantie qui ne peuvent pas être traitées par le point d'achat, ainsi que toute autre question relative au produit, doivent être directement adressées au constructeur. Les adresses et les informations de contact pour le service à la clientèle sont disponibles sur notre site web.

Sauf disposition contraire dans la loi en vigueur, toute garantie implique ou une condition de qualité marchande, ou d'éligibilité pour une utilisation particulière de ce produit, est limitée à la durée de la garantie spécifique au produit acheté.

Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations de la durée des garanties implicites ou l'exclusion ou la limitation pour dommages accidentels ou conséquents et, par conséquent, la limitation ci-dessus ne peut pas être appliquée partout.

Cette garantie donne des droits légaux spécifiques à l'utilisateur qui pourra bénéficier d'autres droits variant d'un État à l'autre selon la juridiction.

Les consommateurs jouissent des droits légaux établis par les lois nationales en vigueur relatives à la vente de produits destinés aux consommateurs.

Aucun vendeur, agent ou salarié du constructeur est autorisé à apporter des modifications, des extensions ou des ajouts à cette garantie.


## 11 CERTIFICATION

### **Déclaration d'absence de substances nocives**

Le Constructeur déclare que ses produits et équipements sont fabriqués avec des matériaux conformes aux limites établies par les normes en vigueur pour la protection de la santé et de l'environnement et ne contiennent pas de substances classées comme étant SVHC (Substance of Very High Concern) conformément au règlement CE 1907/2006 (REACH, c'est-à-dire l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation des substances chimiques; Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances). Bien que les substances susmentionnées ne soient pas utilisées dans les cycles de traitement des matières premières et de nos produits, leur présence ne peut pas être exclue en ppm (partie par million), à cause de micropollution des matières premières.



RÉSERVOIR DISTRIBUTEUR SLIM



F0920590

**ADVANCE**  
Easy Moving 